

Messprotokoll

Allgemeine Informationen

Kunde

Noctua NF1-F12 links mit
Wabe

Name Messprogramm

Messdatum

Volumenstrom Auslass

28.12.23 21:22:58

Geräteinformation

Gerätename/Seriennummer

testo 410i (49051491)

Messgrößen

Temperatur,
Strömungsgeschwindigkeit

Messparameter


Messmodus	Zeitlich	Durchmesser	14,0 cm
Messtakt	1 Sek	Freie Fläche	100 %
Luftart	Abluft	Start	28.12.23 21:21:50
Korrektur-Faktor	1,00	Ende	28.12.23 21:22:51
Geometrie	Rund	Dauer	1 Min 1 Sek

Messung

Strömungsgeschwindigkeit	Ø 3,13 m/s
Volumenstrom	Ø 173,2 m³/h

Datum/Uhrzeit	Volumenstrom [m³/h]	491 [m/s]	491 [°C]
28.12.23 21:21:50	175,1	3,16	22,7
28.12.23 21:21:51	176,8	3,19	22,7
28.12.23 21:21:52	176,2	3,18	22,7
28.12.23 21:21:53	179,6	3,24	22,7
28.12.23 21:21:54	173,5	3,13	22,7
28.12.23 21:21:55	175,7	3,17	22,7
28.12.23 21:21:56	182,3	3,29	22,7
28.12.23 21:21:57	172,9	3,12	22,7
28.12.23 21:21:58	165,7	2,99	22,7
28.12.23 21:21:59	180,1	3,25	22,7
28.12.23 21:22:00	179,0	3,23	22,6
28.12.23 21:22:01	163,5	2,95	22,6
28.12.23 21:22:02	171,2	3,09	22,6
28.12.23 21:22:03	169,0	3,05	22,6
28.12.23 21:22:04	167,4	3,02	22,6
28.12.23 21:22:05	174,6	3,15	22,6
28.12.23 21:22:06	176,8	3,19	22,6
28.12.23 21:22:07	169,6	3,06	22,6

Datum/Uhrzeit	Volumenstrom [m³/h]	491 [m/s]	491 [°C]
28.12.23 21:22:08	171,2	3,09	22,6
28.12.23 21:22:09	165,1	2,98	22,6
28.12.23 21:22:10	176,8	3,19	22,6
28.12.23 21:22:11	173,5	3,13	22,6
28.12.23 21:22:12	170,7	3,08	22,6
28.12.23 21:22:13	172,9	3,12	22,6
28.12.23 21:22:14	165,1	2,98	22,6
28.12.23 21:22:15	174,0	3,14	22,6
28.12.23 21:22:16	169,0	3,05	22,6
28.12.23 21:22:17	172,3	3,11	22,6
28.12.23 21:22:18	166,3	3,00	22,6
28.12.23 21:22:19	165,7	2,99	22,6
28.12.23 21:22:20	180,7	3,26	22,6
28.12.23 21:22:21	175,7	3,17	22,6
28.12.23 21:22:22	173,5	3,13	22,6
28.12.23 21:22:23	171,2	3,09	22,6
28.12.23 21:22:24	182,3	3,29	22,6
28.12.23 21:22:25	175,7	3,17	22,6
28.12.23 21:22:26	177,3	3,20	22,6
28.12.23 21:22:27	166,8	3,01	22,6
28.12.23 21:22:28	172,9	3,12	22,6
28.12.23 21:22:29	167,9	3,03	22,6
28.12.23 21:22:30	171,2	3,09	22,6
28.12.23 21:22:31	172,3	3,11	22,6
28.12.23 21:22:32	176,8	3,19	22,6
28.12.23 21:22:33	179,6	3,24	22,6
28.12.23 21:22:34	177,9	3,21	22,6
28.12.23 21:22:35	165,7	2,99	22,6
28.12.23 21:22:36	172,3	3,11	22,6
28.12.23 21:22:37	168,5	3,04	22,6
28.12.23 21:22:38	172,9	3,12	22,6
28.12.23 21:22:39	172,3	3,11	22,6
28.12.23 21:22:40	177,9	3,21	22,6
28.12.23 21:22:41	171,2	3,09	22,6
28.12.23 21:22:42	181,2	3,27	22,6
28.12.23 21:22:43	170,1	3,07	22,6
28.12.23 21:22:44	170,1	3,07	22,6
28.12.23 21:22:45	177,9	3,21	22,6
28.12.23 21:22:46	174,6	3,15	22,6
28.12.23 21:22:47	169,6	3,06	22,6
28.12.23 21:22:48	175,1	3,16	22,6
28.12.23 21:22:49	177,9	3,21	22,6
28.12.23 21:22:50	175,1	3,16	22,6
28.12.23 21:22:51	172,9	3,12	22,6
Durchschnitt gesamt	173,2	3,13	22,6
Minimum gesamt	163,5	2,95	22,6
Maximum gesamt	182,3	3,29	22,7

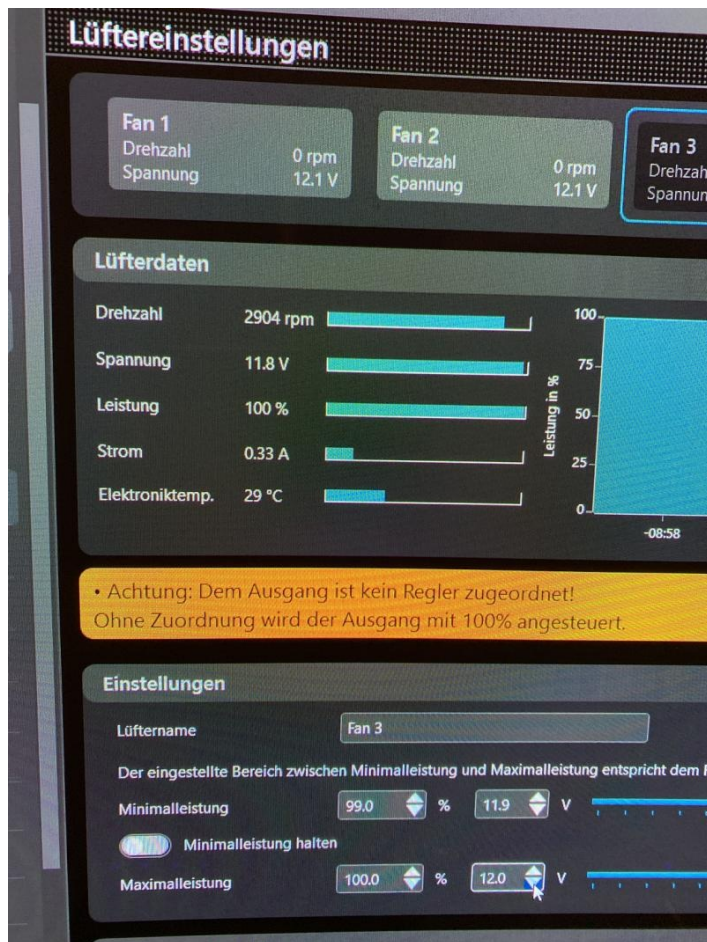

18.01.24

Datum

Techniker

Unterschrift