

Messprotokoll

Allgemeine Informationen

Kunde

Test 5 Static pressure Apex
2800 rpm

Name Messprogramm

Messdatum

Standardansicht

05.01.24 20:33:39

Geräteinformation

Gerätename/Seriennummer

testo 410i (49051491)

testo 510i (49146024)

Messgrößen

Temperatur,
Strömungsgeschwindigkeit

Differenzdruck

Messparameter

Messmodus

Zeitlich

Ende

05.01.24 20:33:26

Messtakt

1 Sek

Dauer

1 Min 0 Sek


Start

05.01.24 20:32:26

Messung

Datum/Uhrzeit	024 [hPa]	491 [°C]	491 [m/s]
05.01.24 20:32:26	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:27	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:28	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:29	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:30	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:31	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:32	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:33	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:34	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:35	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:36	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:37	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:38	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:39	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:40	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:41	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:42	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:43	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:44	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:45	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:46	0,28	22,8	0,00

Datum/Uhrzeit	024 [hPa]	491 [°C]	491 [m/s]
05.01.24 20:32:47	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:48	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:49	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:50	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:51	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:52	0,28	22,8	0,00
05.01.24 20:32:53	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:54	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:55	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:56	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:57	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:58	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:32:59	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:00	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:01	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:02	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:03	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:04	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:05	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:06	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:07	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:08	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:09	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:10	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:11	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:12	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:13	0,29	22,8	0,00
05.01.24 20:33:14	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:15	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:16	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:17	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:18	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:19	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:20	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:21	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:22	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:23	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:24	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:25	0,29	22,9	0,00
05.01.24 20:33:26	0,29	22,9	0,00
Durchschnitt gesamt	0,29	22,8	0,00
Minimum gesamt	0,28	22,8	0,00
Maximum gesamt	0,29	22,9	0,00

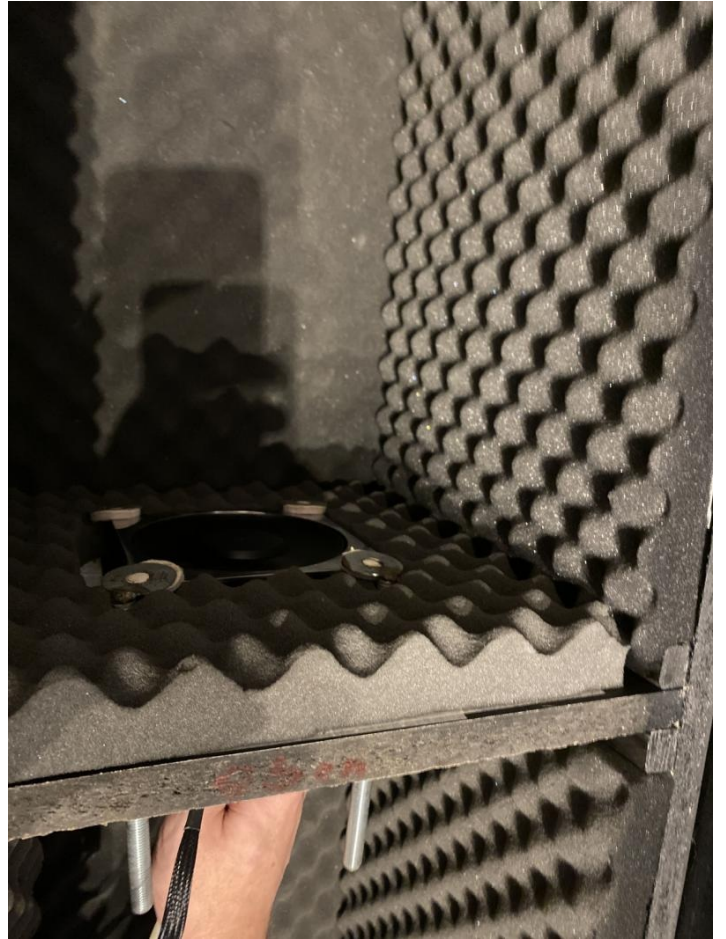

18.01.24

Datum

Techniker

Unterschrift